

**Referente:** Geom. G. Fiumara**Telefono:** 0941.651001**Fax:****Email:****Abitanti censiti:** 1070 **al:** 31/12/2017**Abitanti fluttuanti:** ~300**Serviti da PF:**

98%

**Serviti da depuratore:**

98%

Il Programma di Attuazione della Rete Fognaria, inizialmente, è stato approvato con il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n°63/89 del 21.01.1989, in prospettiva di una rete fognante articolata nei tre sistemi appresso indicati:

- Fondachelli centro e frazioni Evangelisti, Rubino, Raconi, Pietra Grossa, Marcazzo, Figheri e Chiesa;
- Fantina e frazioni Giarra, Carnale, Trepiraini, Loreto e Ruzzolino;
- frazione S. Martino.

I presidi depurativi previsti per i sistemi fognari sopra citati avrebbero dovuto scaricare i reflui depurati nel Torrente Fantina (Patri) e rispettare i limiti di cui alla tabella 3 della Legge Regionale n° 27/86.

Successivamente, con il D.A. n° 805/7 del 04/08/94 è stata approvata una variante al P.A.R.F. relativa alla frazione S. Martino, grazie alla quale è stata stabilita la realizzazione di un collettore di adduzione alla rete di Fondachelli.


L'autorizzazione allo scarico dell'impianto a servizio del centro (Fondachelli) e dell'impianto della frazione Fantina è stata concessa con il D.A. 182 del 07.03.90 (limiti della Tab. 3 della L.R. 27/86). E' in corso di definizione presso il competente Assessorato Regionale il rilascio della nuova autorizzazione (nota del Comune n. 6931 del 11.12.2013 di inoltro all'A.R.E.S.P.U. di documentazione integrativa). Più dettagliatamente, per la concessione del documento autorizzatorio, limitatamente al presidio "Fantina", l'Assessorato ha indicato l'obbligo dei misuratori di portata (nota A.R.E.S.P.U. 15270 del 16.04.2018).

In atto, i liquami fognari del centro urbano (Fondachelli) e della frazione S. Martino sono trattati nell'impianto a vasche Imhoff, sito in località Roccamarina-Raccui con scarico nel Torrente Fondachelli (Patri), in ottemperanza ai programmi attuativi.

La frazione Fantina è servita da un presidio Imhoff, ubicata in Loc. Cottone, con scarico finale nel torrente omonimo.

Non sono servite dalla fognatura comunale i quartieri Frascianida (10 ab.), Belardo (0), S. Antonio (0) e Masseria (5).

**Ultimo aggiornamento:** 16/04/2018 **Note:** Nota ARESPU prot. n. 15270

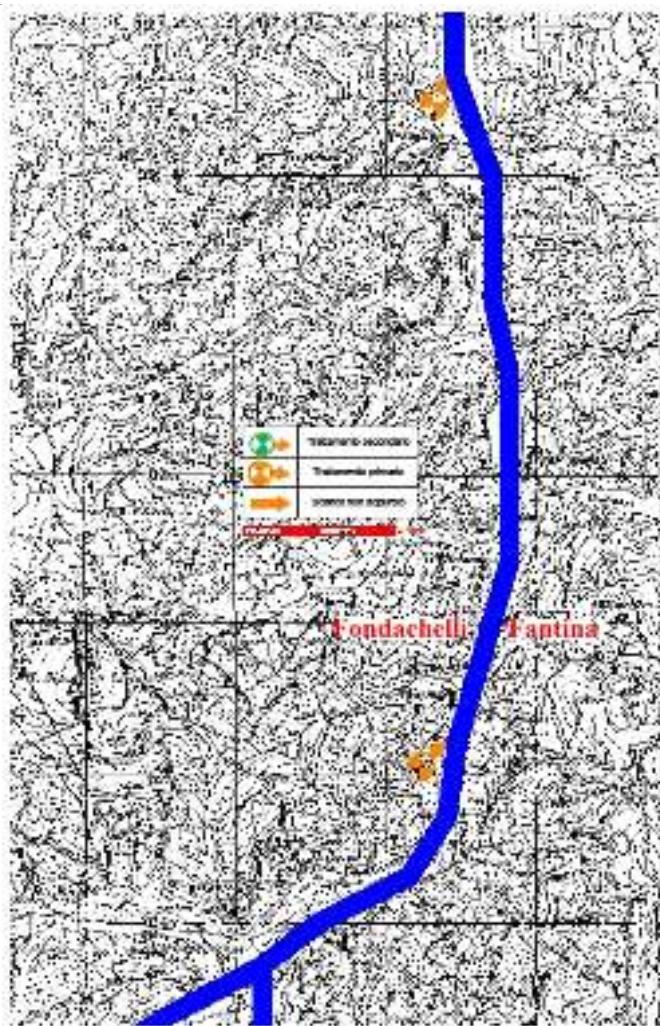

**Scarico n. 01****Denominazione:**

Roccamarina-Raccui

**Depurazione** **Tipo trattamento:**

Primario

**Classificazione LR 27/86:** 2° livello**Condotta sottomarina** **Corpo recettore:** T. Patrì -Termini**Coordinate geografiche:****Latitudine:**

37°59'27"

N

**Note:**

Nella sezione interessata dallo scarico il torrente assume la denominazione di T. Fondachelli

**Longitudine:**

15°11'06"

E

**Lat UTM:**

N

**Long UTM:**

E

**Autorizzazione:**

D.A. n°182 del 07.03.90

**Rete servita:**Centro (Fondachelli) e Fraz. S. Martino per ~800 ab. res.  
+ ~200 flt.**Limiti:**

Tab. 3 della L.R. 27/86

**Tipo di fognatura**

Separata

**Note****Apporti industriali**

Denominazione/Località: Roccamarina-Raccui Potenzialità AbEq 2000

## LINEA LIQUAMI

Portata mc/h:

Grigliatura grossolana  Grigliatura fine  Rotostaccatura

Dissabbiatura  Tipo dissabbiatura:  Disoleatura  Tipo disoleatura:

Sedimentazione primaria  Ossidazione  Tipologia ossidazione:

Sedimentazione secondaria  Disinfezione  Tipologia disinfezione:

Altro: Vasca Imhoff

## LINEA FANGHI

Preispessimento  Stabilizzazione  Tipo stabilizzazion  Postispessimento

Disidratazione  Tipologia disidratazione Letti di essiccamiento  Discarica  Qtà/anno: ~30mc

Altro:

Misuratore portata E  Misuratore portata U  Autocampionatore E  Autocampionatore U

Coordinate impianto: Latitudine  N Longitudine  E Coordinate UTM

Fermi/Manutenzioni:

Gestore:

## Scarico n. 02

Denominazione:

Fantina - Ruzzolino

Depurazione 

Tipo trattamento:

Primario

Classificazione LR 27/86: 2° livello

Condotta sottomarina 

Corpo recettore: T. Patrì -Termini

Coordinate geografiche: Latitudine:

N

Note:

Nella sezione interessata dallo scarico il torrente assume la denominazione di T. Fantina

Longitudine:

E

Lat UTM

N

Long UTM:

E

Autorizzazione:

D.A. n°182 del 07.03.90

Rete servita:

frazione Fantina ed altre per ~200 ab. res. + ~100 flt.

Limiti:

Tab. 3 della L.R. 27/86

Tipo di fognatura

Separata

Note

Apporti industriali

Denominazione/Località:  Potenzialità AbEq

## LINEA LIQUAMI

Portata mc/h: 

Grigliatura grossolana  Grigliatura fine  Rotostaccatura

Dissabbiatura  Tipo dissabbiatura:   Disoleatura  Tipo disoleatura:

Sedimentazione primaria  Ossidazione  Tipologia ossidazione:

Sedimentazione secondaria  Disinfezione  Tipologia disinfezione:

Altro:

## LINEA FANGHI

Preispessimento  Stabilizzazione  Tipo stabilizzazion  Postispessimento

Disidratazione  Tipologia disidratazione   Discarica  Qtà/anno:

Altro:

Misuratore portata E  Misuratore portata U  Autocampionatore E  Autocampionatore U

Coordinate impianto: Latitudine  N Longitudine  E Coordinate UTM

Fermi/Manutenzioni:

Gestore:


**Fognature statiche**

Descrizione	Tipologia di trattamento	Corpo recettore	Note
Quartieri Frascianida (10 abitanti), Belardo (0), S. Antonio (0), Masseria (5).	Sistemi a dispersione		

**Scarichi industriali**

Descrizione	Tipologia azienda	Depurazione	<input type="checkbox"/> Tipologia trattamento
Nessun insediamento			
Corpo recettore	Coordinate geografiche	Autorizzazione	Note
	Latitudine Longitudine	N E	

**Scarichi meteorici**

Annotazioni generali				
Descrizione	Ubicazione	Territorio servito	Coordinate	Note
Via Colonnello Mastroeni	Vallone S. Gregorio	Fondachelli (C.U.)		
Via Rubino	Torrente Patrì	Fondachelli (C.U.)		
Via Impero	Torrente Patrì	Fondachelli (C.U.)		
Via Albisola	Vallone S. Gregorio	Fondachelli (C.U.)		
Via Chiesa Madre	Torrente Patrì	Fondachelli (C.U.)		
Via Bologna	Torrente Fantina	Fraz. Fantina		

Fondachelli Fantina

Via Garibaldi	Torrente Fantina	Fraz. Fantina		
Via Ruzzolino	Torrente Fantina	Fraz. Fantina		