

Referente: Ing. Mincio (Resp.le Ufficio STA)**Telefono:** 090.936112**Fax:****Email:****Abitanti censiti:** 1733 **al:** 21/03/2018**Abitanti fluttuanti:** ~150**Serviti da PF:**

~1650

Serviti da depuratore:

~1650

Il Programma di Attuazione della Rete Fognante è stato approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 1145/87 del 13.08.1987, in prospettiva di una rete fognante a servizio del centro abitato e della frazione Soccorso, confluente nella rete del consorzio A.S.I. (adesso I.R.S.A.P.).


L'autorizzazione allo scarico finale presso l'impianto depurativo A.S.I. è stata rilasciata con D.A.T.A. n°06/7. del 08.01.1999. Il rinnovo è in fase istruttoria (nota I.R.S.A.P. 21987 del 25.08.2017).

Per quanto riguarda la frazione Sicaminò è stata imposta la regolarizzazione della situazione urbanistica relativa all'impianto a vasca Imhoff, applicando all'effluente i limiti di cui alla tabella 3 della Legge Regionale n° 27/86. Ad ogni modo, l'obiettivo indicato nel P.A.R.F. è l'immissione dei reflui nella rete cittadina e, quindi, al presidio consortile.

In atto, i reflui fognari provenienti dal centro abitato e dall'intera frazione Soccorso confluiscano nella rete consortile (abitanti serviti ~1.650).

La frazione Sicaminò, a suo tempo dotata di una vasca tipo Imhoff con scarico nel suolo, non è più abitata in via continuativa.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2018 **Note:** c/o Ufficio STA

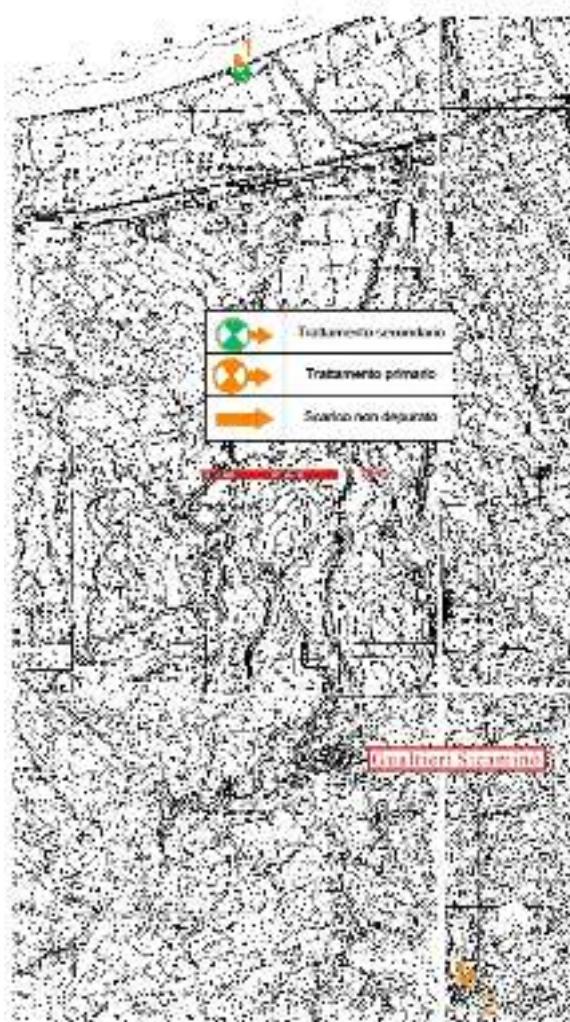

Scarico n. 01**Denominazione:****Depurazione** **Tipo trattamento:**

Secondario

Al depuratore Conosrtile IRSAP di
Giammoro**Classificazione LR 27 86:** 3° livello**Condotta sottomarina** **Corpo recettore:** Mare Tirreno**Coordinate geografiche:** **Latitudine:**

38°12'35"

N

Note:**Longitudine:** 15°18'40"

E

Lat UTM 33 42 29 137

N

Long UTM: 33 5 27 235

E

Autorizzazione:D.A. n°06/7 del 08.01.99 (Autorizzazione allo scarico
al sistema Consortile)**Rete servita:**

Centro urbano e Fraz. Soccorso (~1650)

Limiti:**Tipo di fognatura**

Mista

Note

Con apporti meteo

Apporti industriali

Denominazione/Località: Depuratore Consortile IRSAP di Giammoro **Potenzialità AbEq:** 0

LINEA LIQUAMI**Portata mc/h:** 1530

Grigliatura grossolana **Grigliatura fine** **Rotostaccatura**

Dissabbiatura **Tipo dissabbiatura:** **Disoleatura** **Tipo disoleatura:**

Sedimentazione primaria **Ossidazione** **Tipologia ossidazione:** Fanghi attivi

Sedimentazione secondaria **Disinfezione** **Tipologia disinfezione:** Ipoclorito di sodio

Altro: Flocculazione prima della Sedimentazione 1a

LINEA FANGHI

Preispessimento **Stabilizzazione** **Tipo stabilizzazion** Digestione anaerobica **Postispessimento**

Disidratazione **Tipologia disidratazione** Nastropressa **Discarica** **Qtà/anno:**

Altro: Compostaggio

Misuratore portata E **Misuratore portata U** **Autocampionatore E** **Autocampionatore U**

Coordinate impianto: Latitudine 38°12'34" N Longitudine 15°18'40" E **Coordinate UTM**

Fermi/Manutenzioni: Guasti alle apparecchiature elettromeccaniche, anomalie di funzionamento del processo d

Gestore: DONDI S.p.A. dal 01.07.11 (gestione e lavori adeguamento/potenziamento)

Data del prelievo 05/02/2013	pH	Temp. °C	Colore	Odore	Mat.li gros.	Mat.li sed.li	Sol.sosp.	COD mg/l	BOD5 mg/l
	ml/l	mg/l			ml/l	mg/l			
Ente accertatore/ Ditta Città Metropolitana	8,5	16,6	N.P. 1:10	Non molesto	Assenti	1,0	14	144	48
	NH4+ mg/l	N-NO2- mg/l	N-NO3- mg/l	P-PO4--- mg/l	Ptot mg/l	Tensioattivi mg/l	Colitotali UFC/100ml	E. coli UFC/100ml	
	0,45			3,3	0,7	1,1	0,47	5,40E+05	2,60E+05
Data del prelievo 06/02/2018	pH	Temp. °C	Colore	Odore	Mat.li gros.	Mat.li sed.li	Sol.sosp.	COD mg/l	BOD5 mg/l
Ente accertatore/ Ditta A.R.P.A.	7,9	0	N.P.	Non molesto			258	140	40
	NH4+ mg/l	N-NO2- mg/l	N-NO3- mg/l	P-PO4--- mg/l	Ptot mg/l	Tensioattivi mg/l	Colitotali UFC/100ml	E. coli UFC/100ml	
	8,9	0,026		0,5					2,30E+05

Scarico n. 02

Denominazione:

Sicaminò

Depurazione

Tipo trattamento:

Primario

Classificazione LR 27/86: 2° livello

Condotta sottomarina

Corpo recettore: Suolo

Coordinate geografiche:

Latitudine: 38°08'47"

N

Note:

Longitudine: 15°19'44"

E

Lat UTM:

N

Long UTM:

E

Autorizzazione:

Rete servita:

Frazione Sicaminò (<5 fluttuanti)

Limiti:

Tab. 3 L.R. 27/86

Tipo di fognatura

Dato non disponibile

Note

Apporti industriali

Denominazione/Località: Sicaminò Potenzialità AbEq: 0

LINEA LIQUAMI

Portata mc/h:

Grigliatura grossolana Grigliatura fine Rotostaccatura

Dissabbiatura Tipo dissabbiatura: Disoleatura Tipo disoleatura:

Sedimentazione primaria Ossidazione Tipologia ossidazione:

Sedimentazione secondaria Disinfezione Tipologia disinfezione:

Altro: Vasca Imhoff

LINEA FANGHI

Preispessimento Stabilizzazione Tipo stabilizzazion: Postispessimento

Disidratazione Tipologia disidratazione: Discarica Qtà/anno:

Altro:

Misuratore portata E Misuratore portata U Autocampionatore E Autocampionatore U

Coordinate impianto: Latitudine N Longitudine E Coordinate UTM:

Fermi/Manutenzioni:

Gestore:

Fognature statiche

Descrizione	Tipologia di trattamento	Corpo recettore	Note
-------------	--------------------------	-----------------	------

Dato non disponibile			
----------------------	--	--	--

Scarichi industriali

Descrizione	Tipologia azienda	Depurazione <input type="checkbox"/> Tipologia trattamento
-------------	-------------------	------------------------------------------------------------

Nessun insediamento		
---------------------	--	--

Corpo recettore	Coordinate geografiche	Autorizzazione	Note
-----------------	------------------------	----------------	------

	Latitudine	N	
	Longitudine	E	

Scarichi meteorici

Annotazioni generali

Descrizione	Ubicazione	Territorio servito	Coordinate	Note
-------------	------------	--------------------	------------	------

Baracche Barone	Civico 27 di Via Nuova		38°09'53' N 15°19'07' E	utm 33 4224126 N 527921E
-----------------	------------------------	--	----------------------------	--------------------------

Piazza S. Cataldo	Innesto Torrente Divalà - Gualtieri		38°09'55' N 15°19'13' E	utm 33 4224189 N 528052E
-------------------	----------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------

C.da Divalà	Torrente Divalà		38°09'52' N 15°19'19' E	utm 33 4224094 N 528214E
-------------	-----------------	--	----------------------------	--------------------------